



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

302001, г. Орёл, ул. Левый берег р. Оки, д. 45а. Телефон: (4862) 54-24-50, Факс: (4862) 54-24-51
E-mail: orel@priok.gosnadzor.ru, <http://priok.gosnadzor.ru/>

302028 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРЁЛ
УЛИЦА МАКСИМА ГОРЬКОГО 43
(место составления акта)

“ 21 ” февраля 20 20 г.
(дата составления акта)
11 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15/9-ЭП-О-35

По адресу/адресам: 302028 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРЁЛ УЛИЦА МАКСИМА
ГОРЬКОГО 43

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора
О.К. Борисова от 30.01.2020 № РП-230-294-о

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в рамках федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с приказом руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешина от 15.01.2020 № 15 «О проведении проверок соблюдения субъектов электроэнергетики, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019 году» изданного на основании поручения Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № ДК-П9-11542, в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА"**
(далее – БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА")

ОГРН 1025700833630, ИНН 5753017362

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

“ 10 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 45 мин. до 10 час. 45 мин. Продолжительность 1 час.
“ 11 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час.
“ 12 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.
“ 13 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

“ 14 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
 “ 17 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
 “ 18 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
 “ 19 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.
 “ 20 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.
 “ 21 ” февраля 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней (17 рабочих часов)
 (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Бородине Л. И. Мельников 10.02.2020г. 9⁴⁵
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Шеломанов Максим Владимирович, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Орловской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Митасов Алексей Иванович, заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований | Положение нормативного (правового) акта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения |
|-------|--|---|---|
| 1. | На заземляющее устройство находящееся в эксплуатации не заведен паспорт. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России №4145 от | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | 22.01.03г., п. 2.7.15 | ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 2. | Командированному персоналу прибывшему для проведения работ по испытаниям и измерениям оборудования, не проводятся вводный и первичный инструктажи по безопасности труда с занесением в журналы установленной формы. | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 46.4 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 3. | Факты допуска к работе командированного персонала проводившего работы по испытаниям и измерениям электрооборудования, не отражается в оперативном журнале. | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 6.6 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 4. | Не окрашены в черный цвет открыто проложенные заземляющие проводники. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п.2.7.7 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 5. | Не проводятся осмотры видимой части заземляющих устройств по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство с записью в паспорт заземляющего устройства. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.7.9. | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 6. | На рабочем месте оперативного персонала не ведется следующая документация: - журнал выдачи и возврата | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | <p>ключей от электроустановок;</p> <ul style="list-style-type: none"> - местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий. - кабельный журнал. | <p>приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.9</p> | <p>ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И.</p> |
| 7. | <p>Не проводятся осмотры распределительных устройств без постоянного дежурства 1 раз в месяц.</p> | <p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п. 2.2.39</p> | <p>Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И.</p> |
| 8. | <p>Отсутствуют сопроводительные письма командированного персонала прибывшие для проведения испытаний и измерений электроустановок, с указанием цели командировки, а также работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда, право быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтвердить группы этих работников.</p> | <p>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 46.3</p> | <p>Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И.</p> |
| 9. | <p>В БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам права назначаться допускающим в электроустановках до 1000В.</p> | <p>Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 5.8</p> | <p>Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И.</p> |
| 10. | <p>На средствах учета электрической энергии БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" отсутствует надпись, указывающая наименование присоединения.</p> | <p>Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.11.13</p> | <p>Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА"</p> |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | | Митасов А.И. |
| 11. | На предохранителях в помещении ВРУ 0,4 кВ не указаны надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.20 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 12. | Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательного оборудования к ним не подвергаются 1 раз в 6 месяцев периодической проверке. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 п. 3.5.11 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 13. | Не назначен ответственный работник за проведение первичного инструктажа командированному персоналу из числа административно-технического персонала имеющий группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В. | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, зарегистрированные Минюст России от 12 декабря 2013г. №30593 п. 46.6 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 14. | Каждый работник электрохозяйства не обеспечен личной инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п.1.7.14 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 15. | Не установлены конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте, при текущем ремонте, и при межремонтных испытаниях и | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюст | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| | измерениях. | России 22.01.2003 г. № 4145 п. 3.6.2 | ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 16. | ВРУ 0,4 кВ укомплектовано электрозащитными средствами (в соответствии с нормами комплектования) (отсутствует диэлектрический ковер, переносные плакаты и знаки безопасности) | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённые приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированных Минюст России 22.01.2003 г. № 4145 пункт 2.2.21. | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 17. | У ВРУ 0,4 кВ не вывешена схема электроснабжения на видном месте. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03г., п. 1.8.6 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 18. | Митасов Алексей Иванович, заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не прошел очередную проверку знаний по электробезопасности | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.4.20 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 19. | Щит (компьютерный) на первом этаже не имеет диспетчерского обозначения. ? С внутренней стороны щитов освещения (например, на дверцах) отсутствует однолинейная схема, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников* соответственно через них получающих питание. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.5 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 20. | На рабочем месте оперативно-ремонтного персонала | Правила технической эксплуатации | Заместитель директора по |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | отсутствуют аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов. | электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.7.15 | эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 21. | Назначение заместителя за электрохозяйство произведено с нарушением Правил, а именно у заместителя ответственного за электрохозяйство нет IV гр до 1000В. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.2.7 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 22. | Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.3. | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 23. | Не производится проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год; | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.12.16. | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 24. | Не своевременно вносится изменение на схеме электроснабжения БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" ответственным за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.3. | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" |


| | | | |
|-----|--|---|---|
| | изменения. | | Митасов А.И. |
| 25. | Обозначения и номера на схеме электроснабжения БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре. (также часть электроснабжения отсутствует) | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 1.8.4. | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 26. | В ВРУ 0,4кВ на шине РЕ видны следы оплавления изоляции нулевых проводников. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.40 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |
| 27. | У оперативно-ремонтного персонала отсутствует запас калиброванных плавких вставок. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Минэнерго РФ №6 от 13 января 2003г., зарегистрированные Минюст России №4145 от 22 января 2003г. п. 2.2.16 | Заместитель директора по эксплуатации БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА" Митасов А.И. |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении БУ КОО "ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. БУНИНА", на 7 л., в 1 экз;
2. Распоряжение о назначении на должность, на 1 л., в 1 экз;
3. Приказ №1 о/д от 9.01.2020, на 1 л., в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шеломанов Максим Владимирович

(ФИО)

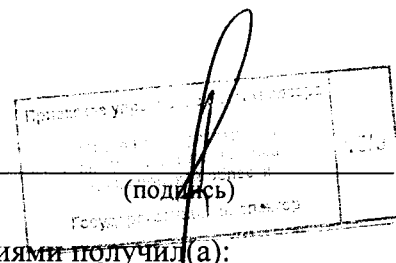

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Бородин А. И. директор МБУФ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

11 час. 10 мин. "11" февраля 2020 г.МБУФ
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)